

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZF-SZ-0072-14

样品名称: 出厂水

被采单位: 鄂市汇通水务有限责任公司

检验类别: 水质

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

2014 年 6 月 13 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告仅对本次检验样品负责。
- 五、检验报告涂改无效。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：康巴什新区公共卫生指挥中心

联系电话：0477-3896592



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

检 验 报 告

20120702133

有效期至2015年12月30日

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0072-14

第3页, 共4页

样品名称	出厂水	采样地点	鄂市汇通水务有限责任公司		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
检验结论	所有理化、细菌项目均符合国家生活饮用水卫生标准				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
1	色度	0.09 度	15 度	符合	
2	浑浊度	0.7NTU	1NTU	符合	
3	臭和味	无	无异臭、异味	符合	
4	肉眼可见物	无	无	符合	
5	pH 值	7.83	6.5~8.5	符合	
6	硫酸盐	27mg/L	250mg/L	符合	
7	硝酸盐氮	3mg/L	10 mg/L	符合	
8	总硬度	85.3mg/L	450 mg/L	符合	
9	氟化物	0.37mg/L	1.0 mg/L	符合	
10	氯化物	16mg/L	250 mg/L	符合	
11	耗氧量	1.44mg/L	3mg/L	符合	
12	三氯甲烷	未检出	0.06 mg/L	符合	
13	四氯化碳	未检出	0.002 mg/L	符合	
14	锰	未检出	0.1 mg/L	符合	
15	铁	0.02mg/L	0.3 mg/L	符合	
16	砷	0.0026mg/L	0.01 mg/L	符合	
17	镉	未检出	0.005 mg/L	符合	



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0072-14

第 4 页, 共 4 页

样品名称	出厂水	采样地点	鄂市汇通水务有限责任公司		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
18	铅	未检出	0.01mg/L	符合	
19	汞	未检出	0.001 mg/L	符合	
20	硒	未检出	0.01 mg/L	符合	
21	铝	未检出	0.2mg/L	符合	
22	铜	0.033mg/L	1.0 mg/L	符合	
23	锌	未检出	1.0 mg/L	符合	
24	铬	未检出	0.05 mg/L	符合	
25	挥发酚	未检出	0.002 mg/L	符合	
26	阴离子合成洗涤剂	未检出	0.3 mg/L	符合	
27	氰化物	未检出	0.05 mg/L	符合	
28	氨氮	未检出	0.5mg/L	符合	
29	菌落总数	无细菌检出	100cfu/ml	符合	
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
31	耐热大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
32	大肠埃希氏菌	未检出	不得检出	符合	

检验者: 郭海斌 杨春燕 李长龙 张生龙 杨静 复核者: 李红

鄂尔多斯市疾病预防控制中心(公章)
二零一四年六月十三日
签发人: 郭海斌


检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZF-SZ-0071414

样品名称: 水源水

被采单位: 鄂市汇通水务有限责任公司

检验类别: 水质

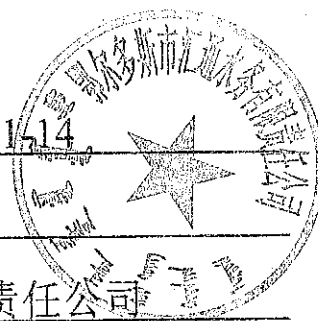

鄂尔多斯市疾病预防控制中心


2014 年 6 月 13 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告仅对本次检验样品负责。
- 五、检验报告涂改无效。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：康巴什新区公共卫生指挥中心

联系电话：0477-3896592




鄂尔多斯市疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0071-14

第 3 页, 共 4 页

样品名称	水源水	采样地点	水厂内		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
检验结论	所有理化、细菌项目均符合国家生活饮用水卫生标准				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
1	色度	0.25 度	15 度	符合	
2	浑浊度	0.87NTU	1NTU	符合	
3	臭和味	无	无异臭、异味	符合	
4	肉眼可见物	无	无	符合	
5	pH 值	7.65	6.5~8.5	符合	
6	硫酸盐	20mg/L	250mg/L	符合	
7	硝酸盐氮	2.7mg/L	10 mg/L	符合	
8	总硬度	103.0mg/L	450 mg/L	符合	
9	氟化物	0.33mg/L	1.0 mg/L	符合	
10	氯化物	8.7mg/L	250 mg/L	符合	
11	耗氧量	1.36mg/L	3mg/L	符合	
12	三氯甲烷	未检出	0.06 mg/L	符合	
13	四氯化碳	未检出	0.002 mg/L	符合	
14	锰	未检出	0.1 mg/L	符合	
15	铁	0.028mg/L	0.3 mg/L	符合	
16	砷	0.0014mg/L	0.01 mg/L	符合	
17	镉	未检出	0.005 mg/L	符合	



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0071-14

第 4 页, 共 4 页

样品名称	水源水	采样地点	水厂内		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
18	铅	未检出	0.01mg/L	符合	
19	汞	未检出	0.001 mg/L	符合	
20	硒	未检出	0.01 mg/L	符合	
21	铝	未检出	0.2mg/L	符合	
22	铜	0.035mg/L	1.0 mg/L	符合	
23	锌	未检出	1.0 mg/L	符合	
24	铬	未检出	0.05 mg/L	符合	
25	挥发酚	未检出	0.002 mg/L	符合	
26	阴离子合成洗涤剂	未检出	0.3 mg/L	符合	
27	氰化物	未检出	0.05 mg/L	符合	
28	氨氮	0.0313mg/L	0.5mg/L	符合	
29	菌落总数	无细菌检出	100cfu/ml	符合	
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
31	耐热大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
32	大肠埃希氏菌	未检出	不得检出	符合	

检验者:	复核者:	签发人:
鄂尔多斯市疾病预防控制中心(公章)		
二零一四年六月十三日		

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZF-SZ-0077-14

样品名称: 末梢水

被采单位: 鄂市汇通水务有限责任公司

检验类别: 水质

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

2014年6月13日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告仅对本次检验样品负责。
- 五、检验报告涂改无效。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：康巴什新区公共卫生指挥中心

联系电话：0477-3896592



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

20120502135

有效期2016年12月30日

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0077-14

第3页, 共4页

样品名称	末梢水	采样地点	康巴什管委会		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
检验结论	所有理化、细菌项目均符合国家生活饮用水卫生标准				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
1	色度	0.29 度	15 度	符合	
2	浑浊度	0.63NTU	1NTU	符合	
3	臭和味	无	无异臭、异味	符合	
4	肉眼可见物	无	无	符合	
5	pH 值	8.07	6.5~8.5	符合	
6	硫酸盐	26mg/L	250mg/L	符合	
7	硝酸盐氮	3.5mg/L	10 mg/L	符合	
8	总硬度	106.9mg/L	450 mg/L	符合	
9	氟化物	0.4mg/L	1.0 mg/L	符合	
10	氯化物	15mg/L	250 mg/L	符合	
11	耗氧量	1.36mg/L	3mg/L	符合	
12	三氯甲烷	未检出	0.06 mg/L	符合	
13	四氯化碳	未检出	0.002 mg/L	符合	
14	锰	未检出	0.1 mg/L	符合	
15	铁	0.02mg/L	0.3 mg/L	符合	
16	砷	0.0024mg/L	0.01 mg/L	符合	
17	镉	未检出	0.005 mg/L	符合	



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

20120502135

2015年12月30日

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0077-14

第4页, 共4页

样品名称	末梢水	采样地点	康巴什管委会		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
18	铅	未检出	0.01mg/L	符合	
19	汞	未检出	0.001 mg/L	符合	
20	硒	未检出	0.01 mg/L	符合	
21	铝	未检出	0.2mg/L	符合	
22	铜	0.03mg/L	1.0 mg/L	符合	
23	锌	未检出	1.0 mg/L	符合	
24	铬	未检出	0.05 mg/L	符合	
25	挥发酚	未检出	0.002 mg/L	符合	
26	阴离子合成洗涤剂	未检出	0.3 mg/L	符合	
27	氰化物	未检出	0.05 mg/L	符合	
28	氨氮	未检出	0.5mg/L	符合	
29	菌落总数	无细菌生长	100cfu/ml	符合	
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
31	耐热大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
32	大肠埃希氏菌	未检出	不得检出	符合	

鄂尔多斯市疾控中心(公章)

二零一四年六月十三日

检验者: 董海民

复核者: 1 12

签发人: 赵兴华

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZF-SZ-0076-14

样品名称: 末梢水

被采单位: 鄂市汇通水务有限责任公司

检验类别: 水质

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

2014 年 6 月 13 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告仅对本次检验样品负责。
- 五、检验报告涂改无效。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：康巴什新区公共卫生指挥中心

联系电话：0477-3896592



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0076-14

第 3 页, 共 4 页

报告编号: ES00021-02-0010-1

样品名称	末梢水	采样地点	日兴集团		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
检验结论	所有理化、细菌项目均符合国家生活饮用水卫生标准				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
1	色度	0.14 度	15 度	符合	
2	浑浊度	0.67NTU	1NTU	符合	
3	臭和味	无	无异臭、异味	符合	
4	肉眼可见物	无	无	符合	
5	pH 值	8.03	6.5~8.5	符合	
6	硫酸盐	24mg/L	250mg/L	符合	
7	硝酸盐氮	3.5mg/L	10 mg/L	符合	
8	总硬度	95.1mg/L	450 mg/L	符合	
9	氟化物	0.39mg/L	1.0 mg/L	符合	
10	氯化物	13mg/L	250 mg/L	符合	
11	耗氧量	1.52mg/L	3mg/L	符合	
12	三氯甲烷	未检出	0.06 mg/L	符合	
13	四氯化碳	未检出	0.002 mg/L	符合	
14	锰	未检出	0.1 mg/L	符合	
15	铁	0.02mg/L	0.3 mg/L	符合	
16	砷	0.0024mg/L	0.01 mg/L	符合	
17	镉	未检出	0.005 mg/L	符合	

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZF-SZ-0075-14

样品名称: 末梢水

被采单位: 鄂市汇通水务有限责任公司

检验类别: 水质

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

2014 年 6 月 13 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告仅对本次检验样品负责。
- 五、检验报告涂改无效。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：康巴什新区公共卫生指挥中心

联系电话：0477-3896592



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

20120802135


有效期至2015年12月30日

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0075-14

第3页, 共4页

样品名称	末梢水	采样地点	恒信		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
检验结论	所有理化、细菌项目均符合国家生活饮用水卫生标准				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
1	色度	0.14 度	15 度	符合	
2	浑浊度	0.69NTU	1NTU	符合	
3	臭和味	无	无异臭、异味	符合	
4	肉眼可见物	无	无	符合	
5	pH 值	8.0	6.5~8.5	符合	
6	硫酸盐	25mg/L	250mg/L	符合	
7	硝酸盐氮	3.3mg/L	10 mg/L	符合	
8	总硬度	101.0mg/L	450 mg/L	符合	
9	氟化物	0.36mg/L	1.0 mg/L	符合	
10	氯化物	13mg/L	250 mg/L	符合	
11	耗氧量	1.52mg/L	3mg/L	符合	
12	三氯甲烷	未检出	0.06 mg/L	符合	
13	四氯化碳	未检出	0.002 mg/L	符合	
14	锰	未检出	0.1 mg/L	符合	
15	铁	0.022mg/L	0.3 mg/L	符合	
16	砷	0.0025mg/L	0.01 mg/L	符合	
17	镉	未检出	0.005 mg/L	符合	



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0075-14

第 4 页, 共 4 页

样品名称	末梢水	采样地点	恒信		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
18	铅	未检出	0.01mg/L	符合	
19	汞	未检出	0.001 mg/L	符合	
20	硒	未检出	0.01 mg/L	符合	
21	铝	未检出	0.2mg/L	符合	
22	铜	0.035mg/L	1.0 mg/L	符合	
23	锌	0.01mg/L	1.0 mg/L	符合	
24	铬	未检出	0.05 mg/L	符合	
25	挥发酚	未检出	0.002 mg/L	符合	
26	阴离子合成洗涤剂	未检出	0.3 mg/L	符合	
27	氰化物	未检出	0.05 mg/L	符合	
28	氨氮	未检出	0.5mg/L	符合	
29	菌落总数	2cfu/ml	100cfu/ml	符合	
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
31	耐热大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
32	大肠埃希氏菌	未检出	不得检出	符合	

鄂尔多斯市疾控中心(公章)
二零一四年六月十三日

检验者: 郭南武 杨春燕 徐晓伟 复核者: 李红 签发人: 郭南武

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZF-SZ-0074-14
样品名称: 末梢水
被采单位: 鄂市汇通水务有限责任公司
检验类别: 水质

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

2014 年 6 月 13 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告仅对本次检验样品负责。
- 五、检验报告涂改无效。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：康巴什新区公共卫生指挥中心

联系电话：0477-3896592



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

20120002135

有效期至2015年12月30日

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0074-14

第3页, 共4页

报告编号: ESCLC/ZY-SSZ 0074 14

样品名称	末梢水	采样地点	胜达园丁小区西		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
检验结论	所有理化、细菌项目均符合国家生活饮用水卫生标准				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
1	色度	0.36 度	15 度	符合	
2	浑浊度	1.0NTU	1NTU	符合	
3	臭和味	无	无异臭、异味	符合	
4	肉眼可见物	无	无	符合	
5	pH 值	7.95	6.5~8.5	符合	
6	硫酸盐	24mg/L	250mg/L	符合	
7	硝酸盐氮	3.3mg/L	10 mg/L	符合	
8	总硬度	112.8mg/L	450 mg/L	符合	
9	氟化物	0.37mg/L	1.0 mg/L	符合	
10	氯化物	12mg/L	250 mg/L	符合	
11	耗氧量	1.44mg/L	3mg/L	符合	
12	三氯甲烷	未检出	0.06 mg/L	符合	
13	四氯化碳	未检出	0.002 mg/L	符合	
14	锰	未检出	0.1 mg/L	符合	
15	铁	0.052mg/L	0.3 mg/L	符合	
16	砷	0.0024mg/L	0.01 mg/L	符合	
17	镉	未检出	0.005 mg/L	符合	

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0074-14

第 4 页, 共 4 页

样品名称	末梢水	采样地点	胜达园丁小区西		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
18	铅	未检出	0.01mg/L	符合	
19	汞	未检出	0.001 mg/L	符合	
20	硒	未检出	0.01 mg/L	符合	
21	铝	未检出	0.2mg/L	符合	
22	铜	0.003mg/L	1.0 mg/L	符合	
23	锌	0.11mg/L	1.0 mg/L	符合	
24	铬	未检出	0.05 mg/L	符合	
25	挥发酚	未检出	0.002 mg/L	符合	
26	阴离子合成洗涤剂	未检出	0.3 mg/L	符合	
27	氰化物	未检出	0.05 mg/L	符合	
28	氨氮	未检出	0.5mg/L	符合	
29	菌落总数	无细菌检出	100cfu/ml	符合	
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
31	耐热大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
32	大肠埃希氏菌	未检出	不得检出	符合	

鄂尔多斯市疾控中心(公章)
二零一四年六月九日

检验者: 靳尚武 杨春燕 李少龙 李发牛 杨海 复核者: 李少龙 签发人: 李少龙

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZF-SZ-0073-14

样品名称: 末梢水

被采单位: 鄂市汇通水务有限责任公司

检验类别: 水质

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

2014 年 6 月 13 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂尔多斯市疾控中心“检验专用章”无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告仅对本次检验样品负责。
- 五、检验报告涂改无效。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：康巴什新区公共卫生指挥中心

联系电话：0477-3896592



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

20120502138

有效期2015年12月30日

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0073-14

第 3 页, 共 4 页

样品名称	末梢水	采样地点	珠江小区		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
检验结论	所有理化、细菌项目均符合国家生活饮用水卫生标准				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
1	色度	0.12 度	15 度	符合	
2	浑浊度	0.63NTU	1NTU	符合	
3	臭和味	无	无异臭、异味	符合	
4	肉眼可见物	无	无	符合	
5	pH 值	7.85	6.5~8.5	符合	
6	硫酸盐	25mg/L	250mg/L	符合	
7	硝酸盐氮	3.4mg/L	10 mg/L	符合	
8	总硬度	99.1mg/L	450 mg/L	符合	
9	氟化物	0.35mg/L	1.0 mg/L	符合	
10	氯化物	14mg/L	250 mg/L	符合	
11	耗氧量	1.28mg/L	3mg/L	符合	
12	三氯甲烷	未检出	0.06 mg/L	符合	
13	四氯化碳	未检出	0.002 mg/L	符合	
14	锰	未检出	0.1 mg/L	符合	
15	铁	0.02mg/L	0.3 mg/L	符合	
16	砷	0.0021mg/L	0.01 mg/L	符合	
17	镉	未检出	0.005 mg/L	符合	



鄂尔多斯市疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: ESCDC/ZY-SZ-0073-14

第 4 页, 共 4 页

样品名称	末梢水	采样地点	珠江小区		
被采单位	鄂市汇通水务有限责任公司				
送检单位	鄂尔多斯市疾控中心食环科				
样品数量	250、 1000ml	采样或送样人	赵兴华	商标	无
样品批号	无	样品状态及包装	无色、透明、塑瓶装		
收样日期	2014.6.9	检验日期	2014.6.9		
检验依据	GB/T5750 — 2006				
序号	检验项目	检验结果	技术要求	单项结论	
18	铅	未检出	0.01mg/L	符合	
19	汞	未检出	0.001 mg/L	符合	
20	硒	未检出	0.01 mg/L	符合	
21	铝	未检出	0.2mg/L	符合	
22	铜	0.03mg/L	1.0 mg/L	符合	
23	锌	未检出	1.0 mg/L	符合	
24	铬	未检出	0.05 mg/L	符合	
25	挥发酚	未检出	0.002 mg/L	符合	
26	阴离子合成洗涤剂	未检出	0.3 mg/L	符合	
27	氰化物	未检出	0.05 mg/L	符合	
28	氨氮	未检出	0.5mg/L	符合	
29	菌落总数	无细菌检出	100cfu/ml	符合	
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
31	耐热大肠菌群	未检出	不得检出	符合	
32	大肠埃希氏菌	未检出	不得检出	符合	

检验者: 郭南凯 杨春燕 李小龙 王瑞婷 复核者: 李红

鄂尔多斯市疾控中心(公章)

二零一四年六月十三日

签发人: 郭南凯